

El codi infart a Catalunya. Projectes de millora

Ricard Tresserras

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aspectes clau en l'atenció al pacient amb IAM a Catalunya

SCC. Barcelona, 8 d'octubre de 2012



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Índex



- Quina és la situació actual
- Quines són les actuacions de millora que ja s'estan fent i que estan previstes en el futur immediat

Situació actual ₁




- S'activen uns 2.900 codis l'any
- Es fan uns 2.200 diagnòstics d'IAMEST entre els codis activats
- Es fan unes 2.100 ACTPp i més de 100 fibrinòlisi l'any

Situació actual 2 (2000-2012)



Es reperfundeixen el 97% dels IAMEST. El 91% amb ACTPp

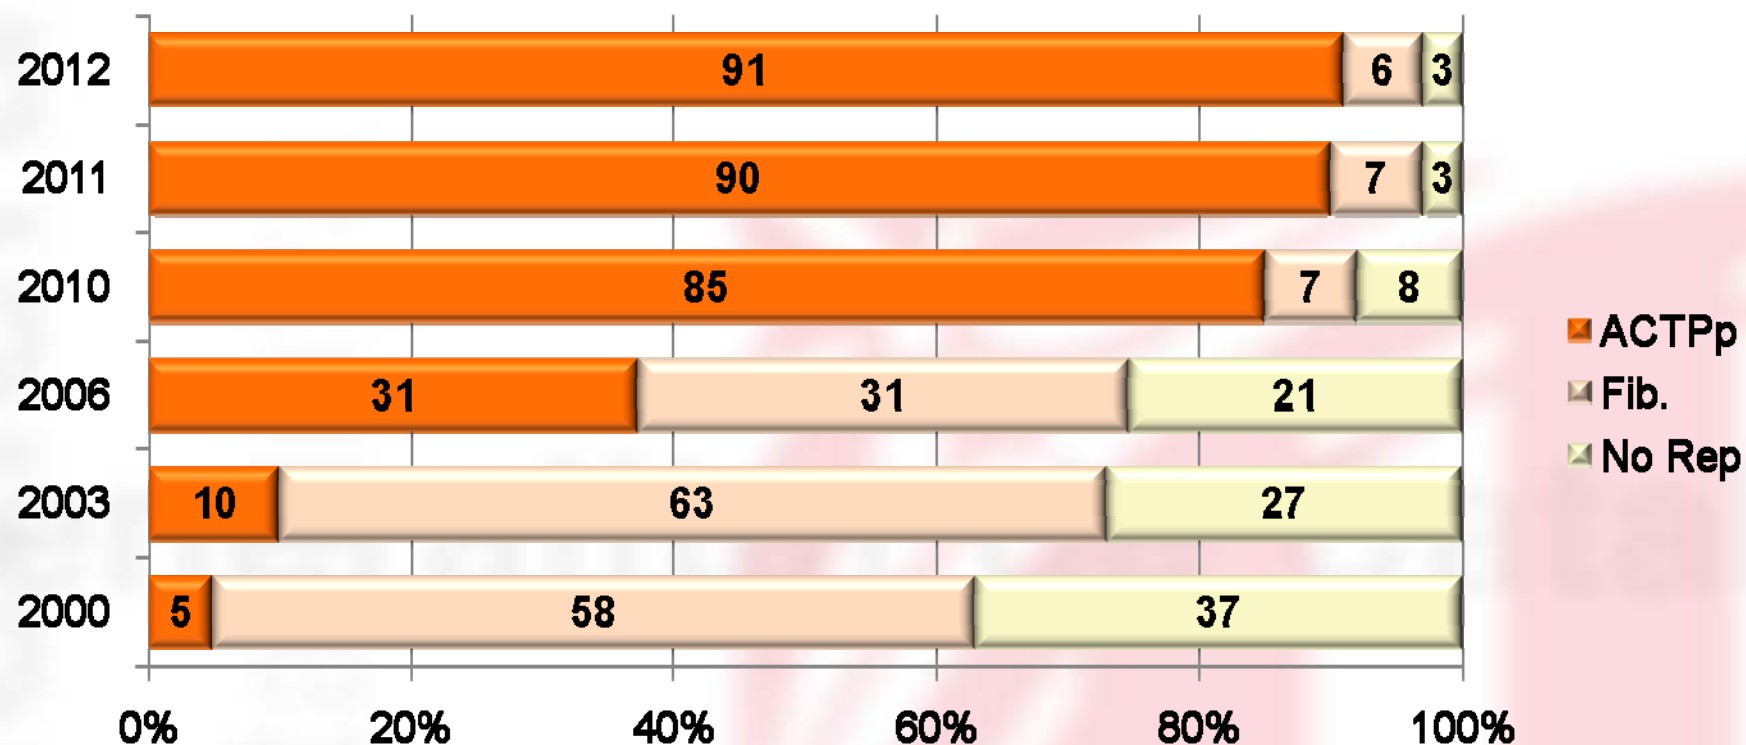


Situació actual 3



Registro Nacional de Actividad en Cardiología Intervencionista 2011

ICP 1ª por millón de habitantes Media de España 256 (225 en 2010 y 216 en 2009)

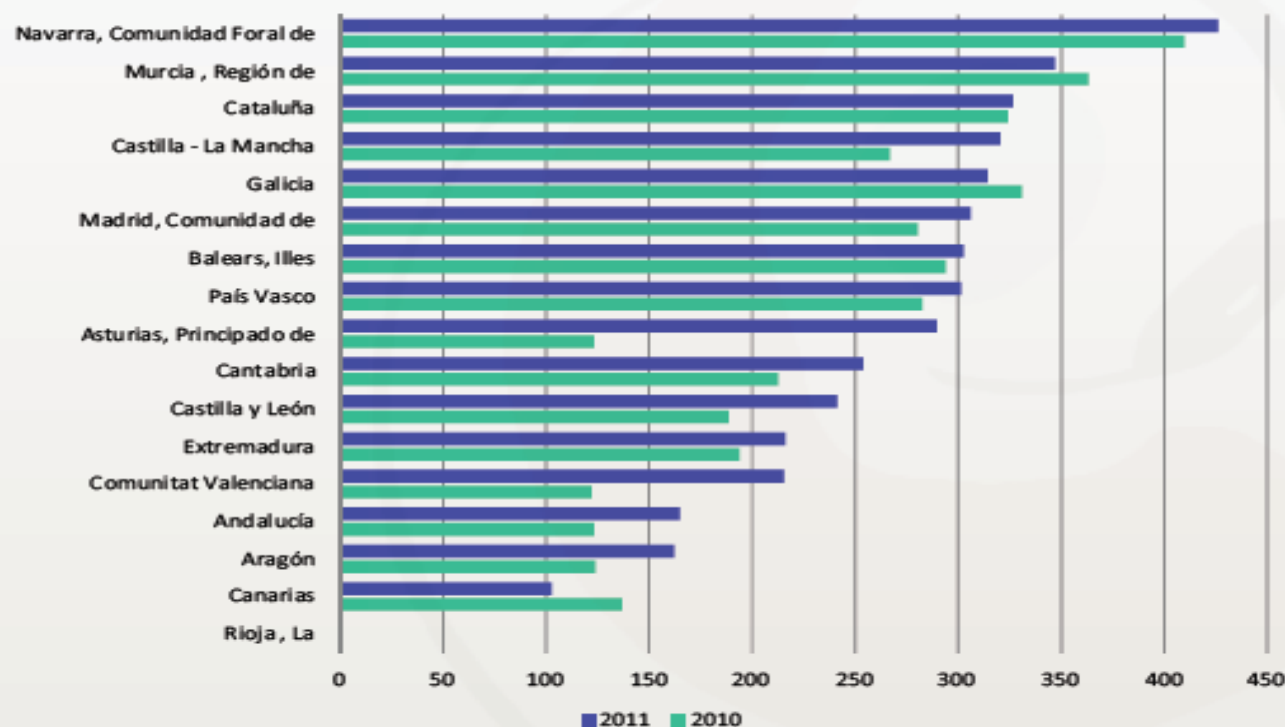

	2010	2011
Navarra, Comunidad Foral de	410	426
Murcia , Región de	363	347
Cataluña	324	327
Castilla - La Mancha	267	320
Galicia	331	314
Madrid, Comunidad de	280	306
Balears, Illes	294	302
País Vasco	283	301
Asturias, Principado de	123	290
Cantabria	213	254
Castilla y León	189	241
Extremadura	194	216
Comunitat Valenciana	122	215
Andalucía	123	165
Aragón	124	162
Canarias	137	103
Rioja , La		
	225	256

Situació actual ⁴




- El 50% de les ACTPp realitzades en IAMEST es fan abans dels 120' entre la primera assistència i l'obertura de l'artèria
- El 61% de les ACTPp en fan en menys de 120' entre l'ECG i l'obertura de l'artèria
- Els millors temps d'ACTPp s'assoleixen quan la primera assistència la fa el SEM

Temps d'ACTPp. Catalunya, 2010-2011



“Mediana de temps en minuts”

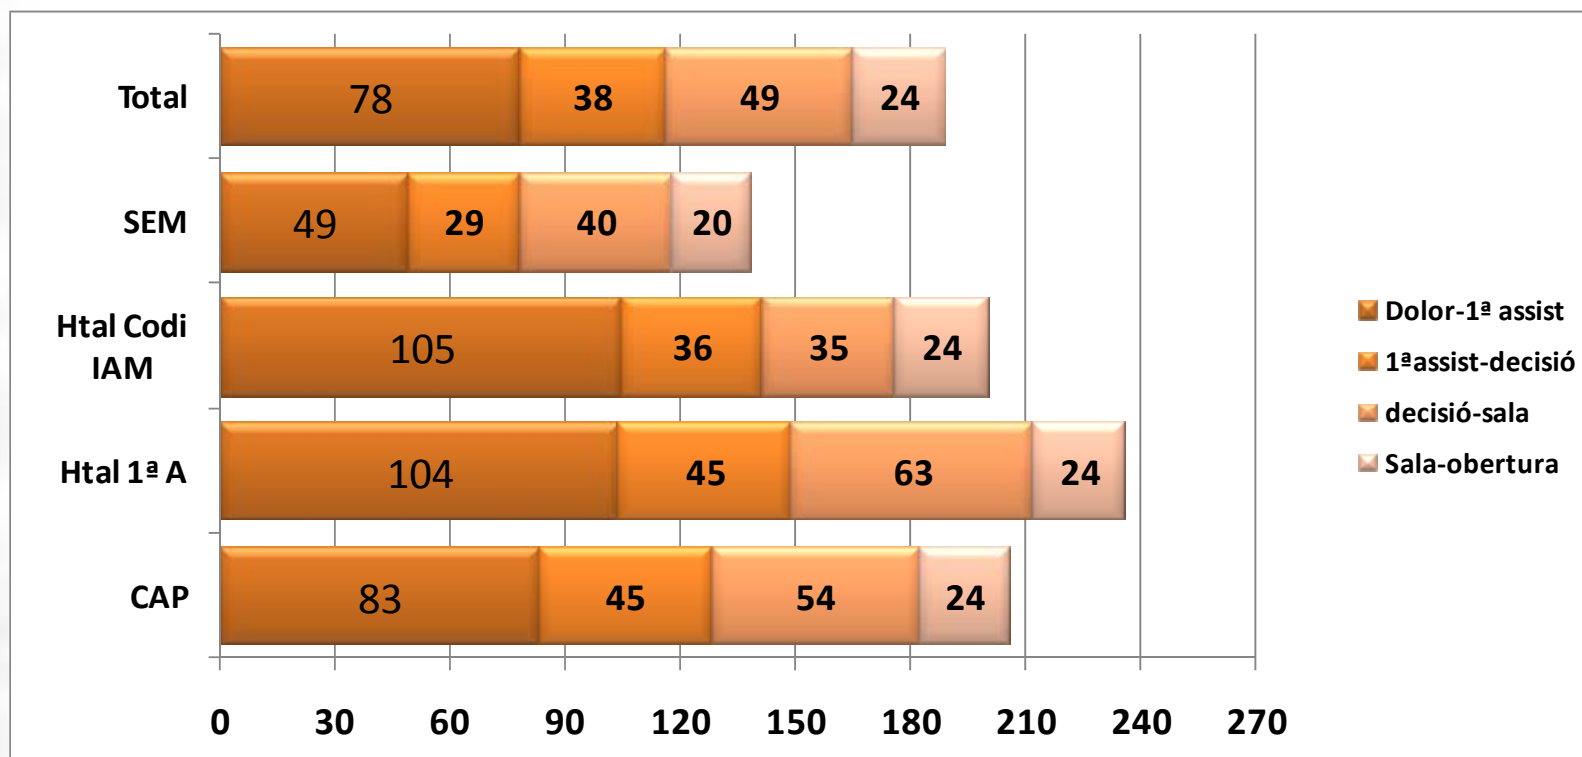


Font: Registre Codi Infart. Departament de Salut 2011 (1 de gener 2010- 30 de juny de 2011)



Distribució dels temps d'ACTPp acumulats: 1^a assistència-obertura artèria. Catalunya, 2010-2011

“Mediana de temps en minuts”

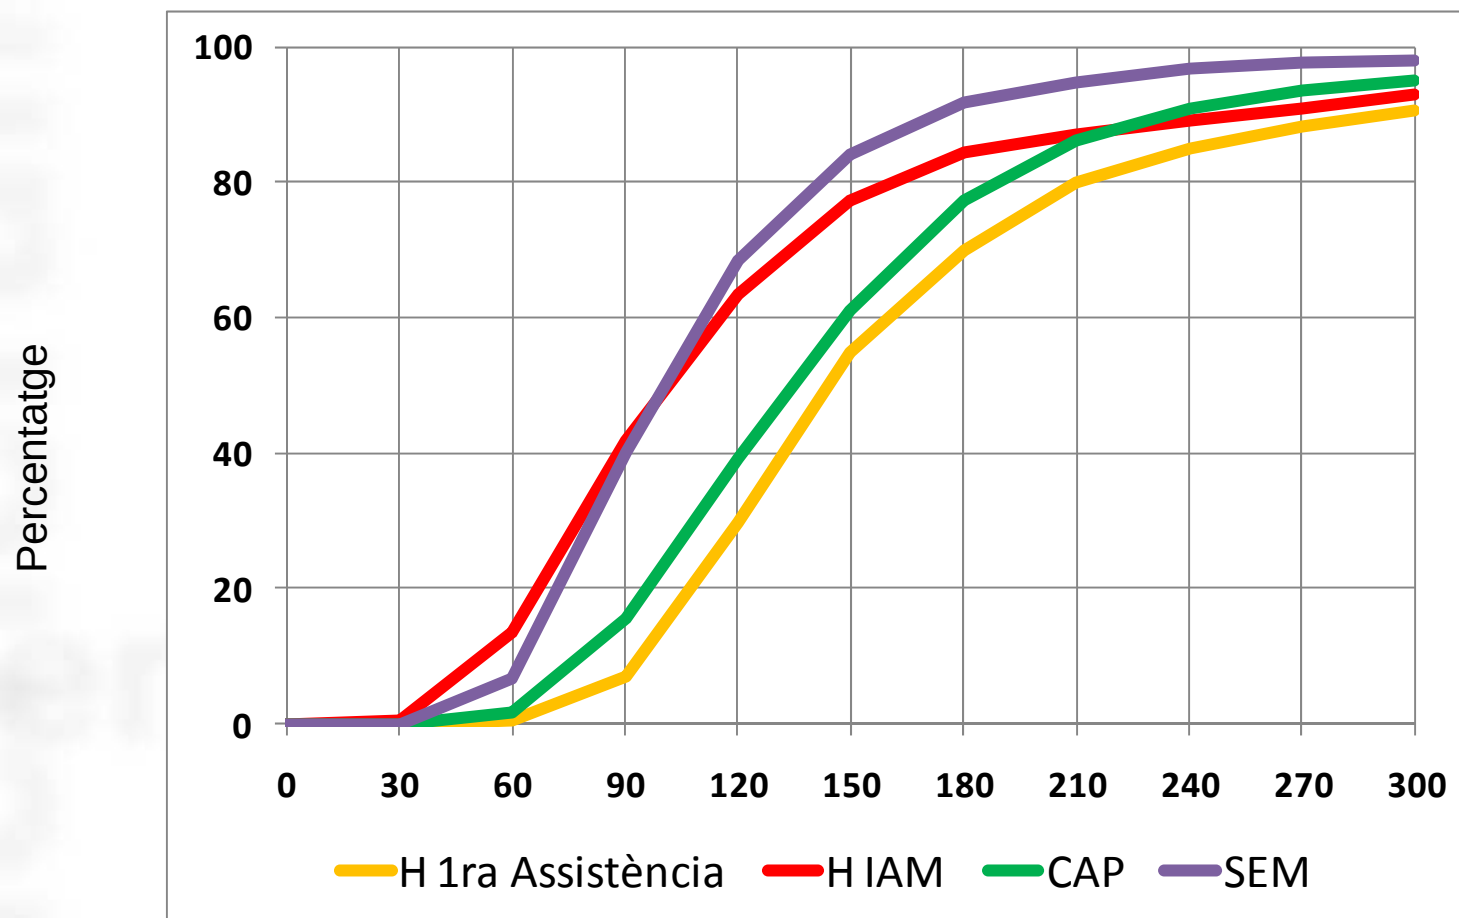


Font: Registre Codi Infart. Departament de Salut 2011 (1 de gener 2010- 30 de juny de 2011)

Pla de millora del “Codi infart”



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Intervals de temps del codi infart

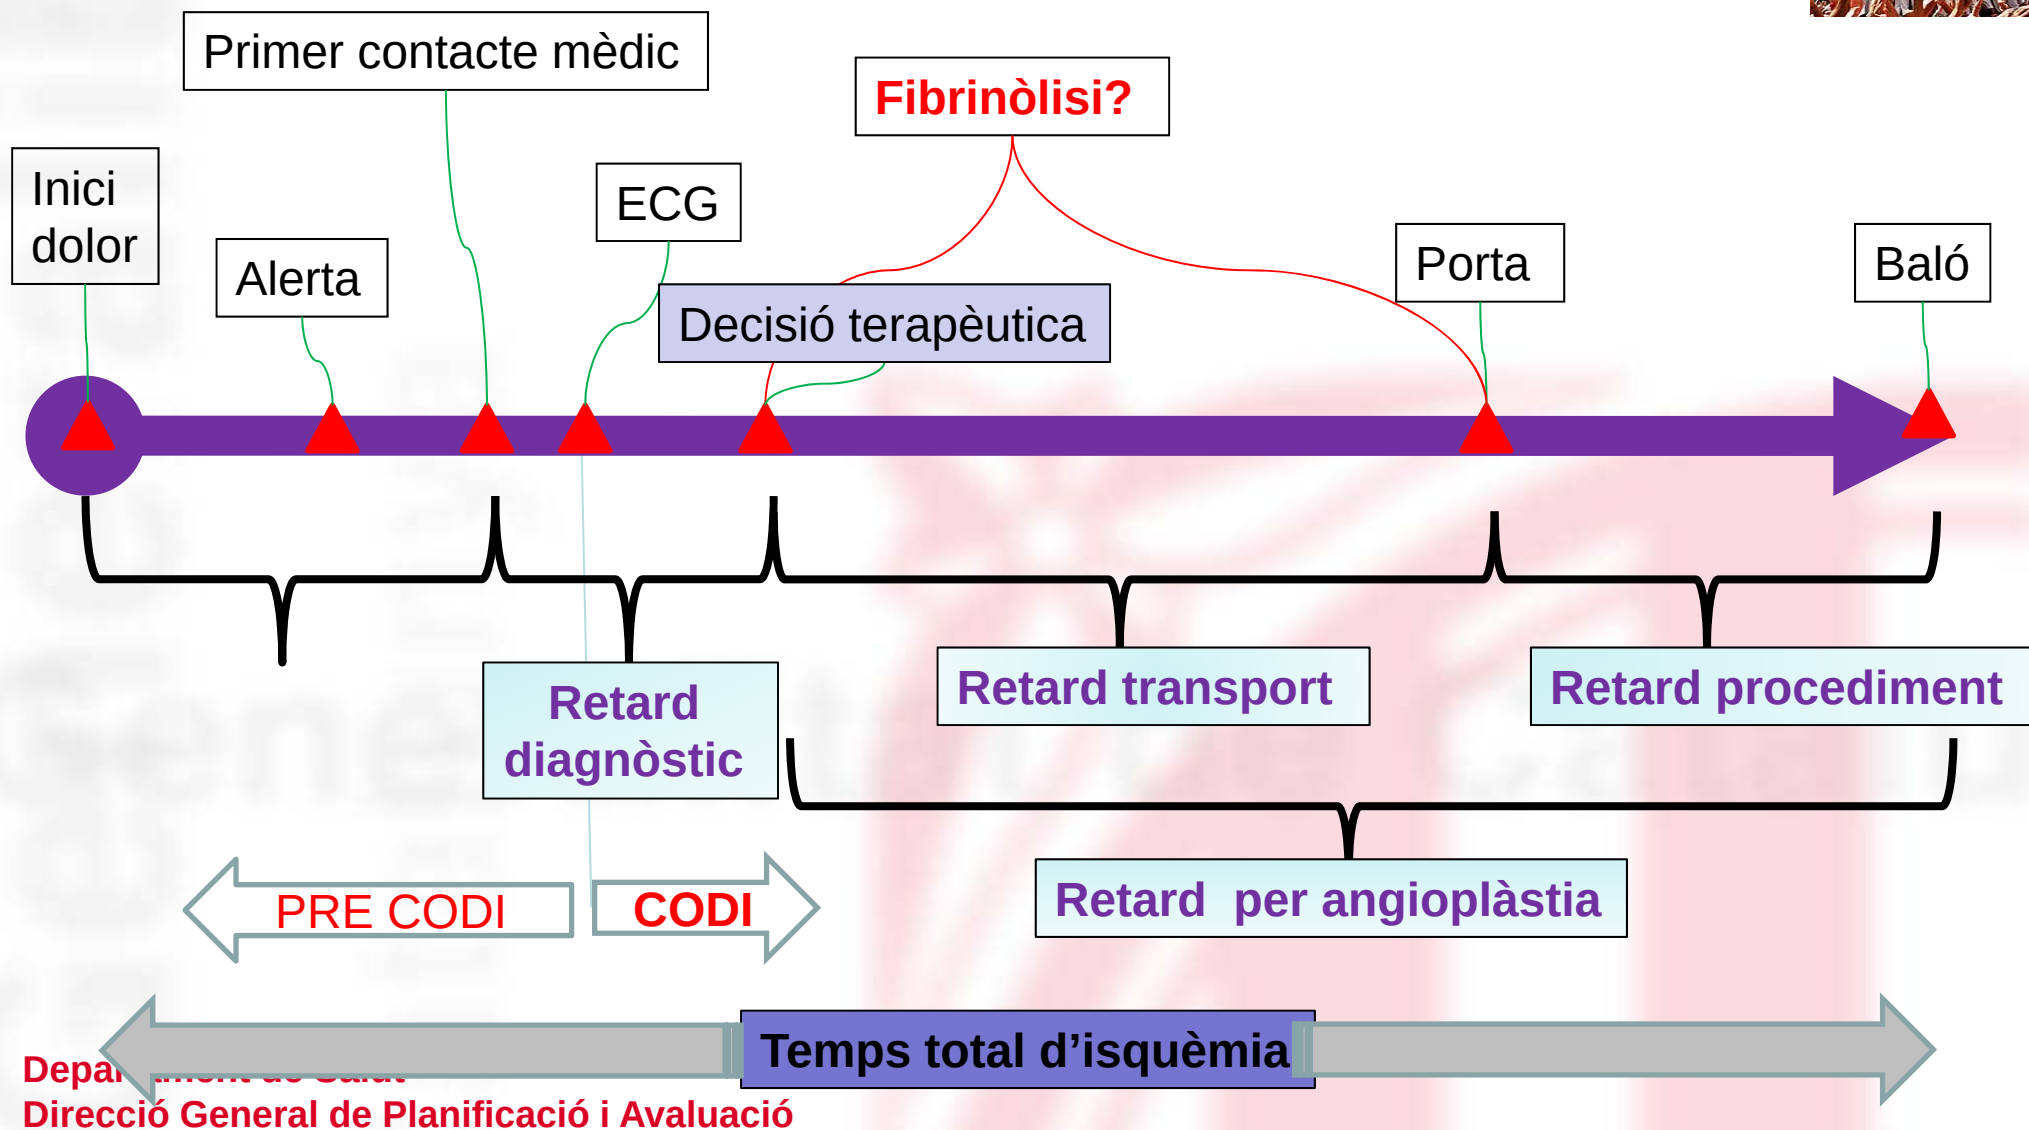

Pla de millora ₁



- Increment de la capacitat horària a Girona, Lleida i Tarragona (12h/7d setmana)
- Redefinició de la sectorització per equilibrar la distribució dels codis

- 
- # Dolor al pit?
- ## Truca al
- # 112

emergències
- 
- CONEXEIX ELS SÍMPTOMES DE L'INFART
- 
- ACTUA RÀPID
- 
- TRUCA AL 112
- 
- REP TRACTAMENT
- ## els segons compten...
- Visualització de la informació pública de l'any 2014 de les entitats públiques de Catalunya. Informació publicada en format de text.
- 
- 






- 

Departament de Salut
Direcció General de Planificació i Avaluació



Pla de millora 3

- Distribució de les recomanacions de les societats científiques sobre la realització de l'ECG en els primers 10'

Estratificació del dolor toràcic als Serveis d'Urgències. Importància del temps en la interpretació de l'ECG i l'activació del CODI IAM.

Recomanacions de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències



Pla de millora 4



- Desplegament territorial d'un curs de formació sobre la síndrome coronària aguda i el funcionament del codi infart per als professionals dels serveis d'urgències



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

**Atenció precoç a la síndrome coronària
aguda als serveis d'urgències**


Pla director de malalties de l'aparell circulatori (PDMAC)
Malalties cardiovasculars



Pla de millora 5



- Edició i distribució als serveis d'urgències d'un cartell recordatori amb breus recomanacions

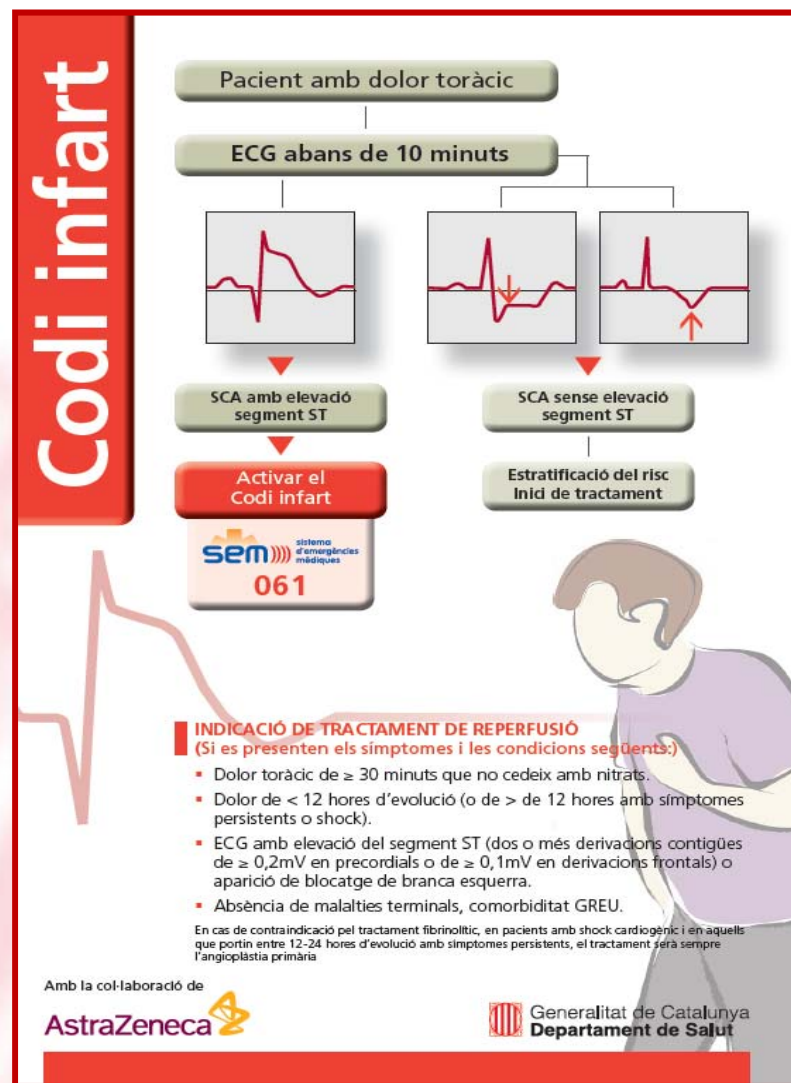

Pla de millora ⁶



- **Realització de l'estudi IAMCAT-IV com a continuació dels fets els anys 2000, 2003 i 2006 amb l'objectiu de conèixer el volum real de casos de IAMEST a Catalunya i, si és el cas, conèixer els motius de no activació del codi infart, tant en els centres d'infart com en els que no ho són**

Pla de millora 7



- **Millores en el registre i creació del Comitè Científic**
- **Continuar en la tasca d'establir un protocol d'atenció a l'infart**
- **Establir un protocol de sortida tècnica del codi en cas de necessitat en algun centre**